


NAPOMENA:

- Između RO i kutija za izjednačavanje potencijala postavlja provodnik tipa N2XH - J 1x10 mm²
- Na licu mesta izvesti neprikazane izvode za uzemljenje kablovskih regala u podu, plafonu, međ. opreme, konstrukcije spuštеноg plafona, ventilacionih kanala i kanala klima sistema kao i druge metalne konstrukcije provodnikom tipa N2XH J 1x6 mm²

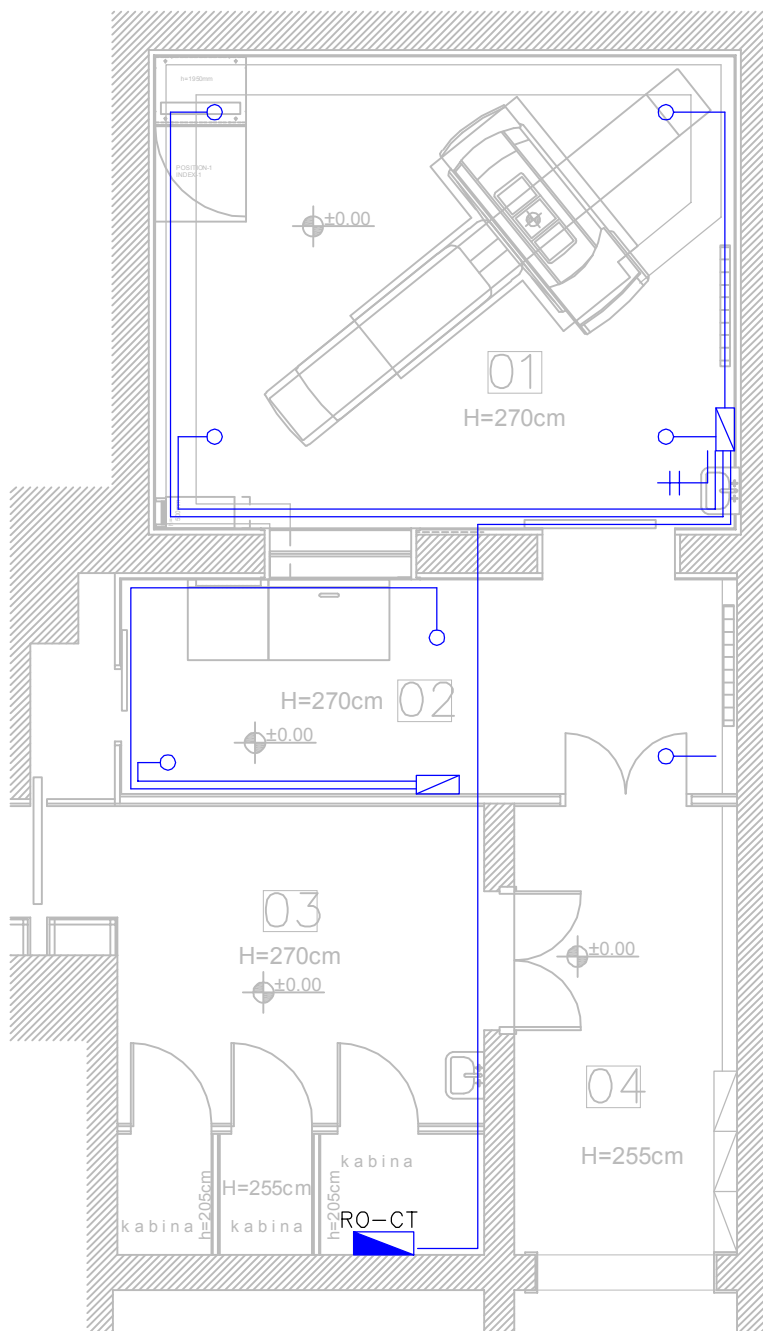

- ▢ - kutija za izjednačavanje potencijala, h=0,3m
- ⊕ - izvod za uzemljenje vodovodne instalacije, N2XH J 1x4 mm²
- ⊙ - izvod za uzemljenje antistatik poda, N2XH J 1x6 mm², povezivanje izvesti prema detaljima proizvođača

INVESTITOR: Institut za onkologiju Vojvodine Sr. Kamenica, Put dr. Goldmana br. 4	Odgovorni projektant	Žarko Popović dipl.el.ing.	EL-PRO-ING NOVI SAD Kaće Dejanović 17 Biro za projektovanje, izvođenje i inženjering tel. 021/ 47 - 90 - 192 e-mail: elproing@neobee.net
	Projektant		
OBJEKAT I MESTO GRADNJE: Sala za CT skener, Zavod za radiološku terapiju Institut za onkologiju Vojvodine Sr. Kamenica, Put dr. Goldmana br. 4	Saradnik		SADRŽAJ: Instalacija izjednačavanja potencijala - osnova sale -
	Unutrašnja		
		F - 00/13	Razmera: 1 : 75 Crtež broj: 7