


| | | |
|-----|---|-----|
| 1. | NV/NH I 125A g/G/L, 3P | 1 |
| 2. | diferencijalna zaštita RCD I 25/0,03A, 3P+N | 1 |
| 3. | 230-500VAC/24DC, STOP, Siemens | 1 |
| 4. | Upravljački modul, SIRIUS, Siemens | 1 |
| 5. | kontaktori LCI-FI 85, Schneider, pomoćni kontakti INO+INC | 1 |
| 6. | kontaktori 3TI017-1BBB44-3MA0, Siemens | 1 |
| 7. | automatski osigurač 6A, C, 1P, 6kA | 2 |
| 8. | automatski osigurač 6A, D, 2P, 6kA | 1 |
| 9. | automatski osigurač 20A, C, 1P, DC | 1 |
| 10. | inisi, kontaktori, CTI 6, 2P, 230V, Schneider | 1 |
| 11. | prenaponska zaštita PZH II V3 + I/240 T(S), Hermi | 1 |
| 12. | prenaponska zaštita PZH I B80, Hermi | 1 |
| 13. | grebenasta sklopka, 4G160-10-U | 1 |
| Bt. | O P R E M A | kom |

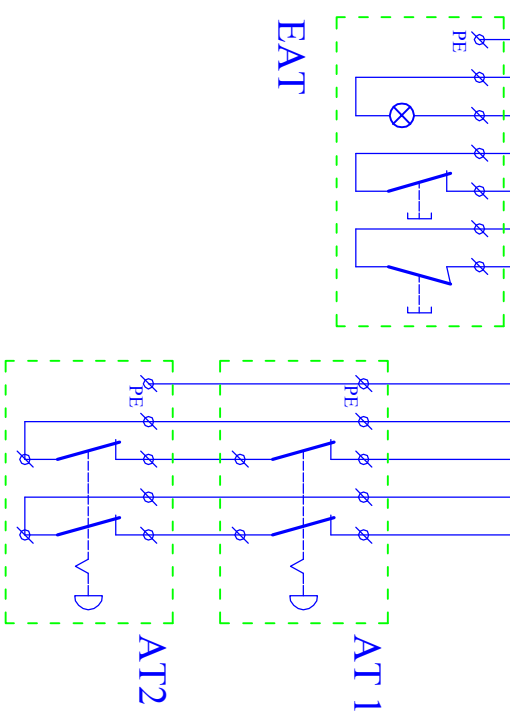

| | | | | | |
|---|----------------------|----------------------------|-----------|--|------------|
| INVESTITOR: Institut za onkologiju Vojvodine Sr. Kamenica, Put dr. Goldmana br. 4 | Odgovorni projektant | Žarko Popović dipl.ing. | | EL-PRO-ING Biro za projektovanje, izvođenje i inženjering tel. 021/ 47 - 90 - 192 e-mail: elproing@vrbsee.net | |
| | Projektant | | | | |
| | | | | | |
| OBJEKAT I MESTO GRADNJE: Sala za CT skener, Zavod za radiološku terapiju Institut za onkologiju Vojvodine Sr. Kamenica, Put dr. Goldmana br. 4 | Saradnik | | | Jednopolna šema RO-CT SAVRŠAJ: | |
| | Umrtašnja kontrola | | | | |
| | | | | | |
| | | | E - 09/13 | Razmera: | Crež broj: |
| | | | | | 5 |